

## Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

### Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy wymiany hydrantów zewnętrznych nadziemnych DN 80 wraz z wymianą zasuw w Parku Etnograficznym w Tokarni w ilości 4 kpl. na istniejącej sieci wodociągowej.

#### I. Zakres robót obejmuje:

1. Roboty ziemne w celu odkrycia istniejącej sieci wodociągowej
2. Demontaż hydrantów i zasuwów
3. Montaż nowych hydrantów i zasuw
4. Zasypanie i odtworzenie naruszonej powierzchni z oznakowaniem znakami hydrant i zasuw
5. Materiał po stronie wykonawcy

#### II. Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Stosowania materiałów budowlanych posiadających świadectwo jakości i certyfikat dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2. Zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót (oznakowanie, wygrozdzenie wykopów)
3. Uporządkowanie terenu prowadzenia prac, w tym wywiezienia z terenu skansenu materiałów pozostałych w wyniku prowadzenia robót (stare hydranty i zasuw do pozostawienia w miejscu wskazanym przez wykonawcę).
4. Model hydrantu do akceptacji przez zamawiającego.
5. Gwarancja na wykonane prace 36 miesięcy.

KIEROWNIK  
Dział Techniczny  
Szymon Zieliński  
16. 11. 2016

C



W110PCV

eNA

Sektor M20miasteczkiowy  
Hydrant do wymiany i sc.

Chałupa z Szydłowa

K

241.6  
241.6

241.72

W

W90PCV

W110PI



Chałupa z Skorzowa

W110PCV




K

KIEROWNIK  
Dział Technicznego  
*Szymon Zająkowski*



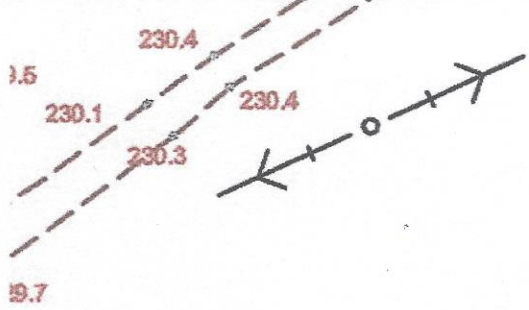

SEKTOR LESSONNY  
Hydrant do wymiany Asit.

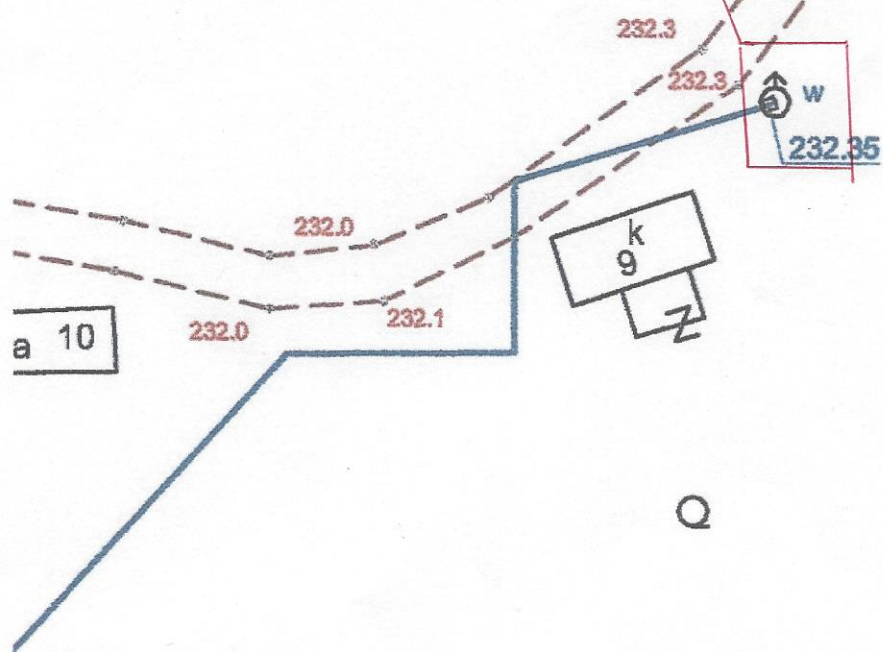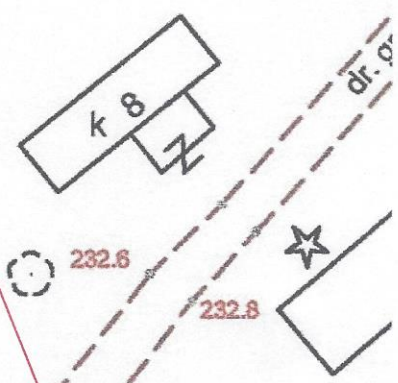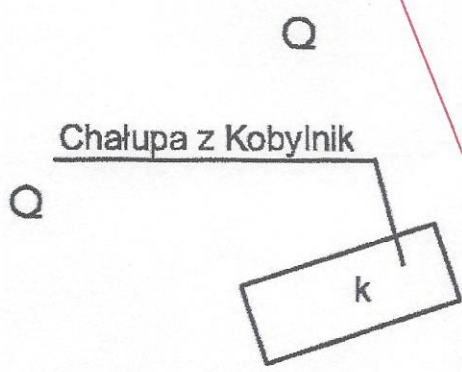



a 10

234.51  
233.59



KIEROWNIK  
Dział Technicznego  
Szymon Zmijewski

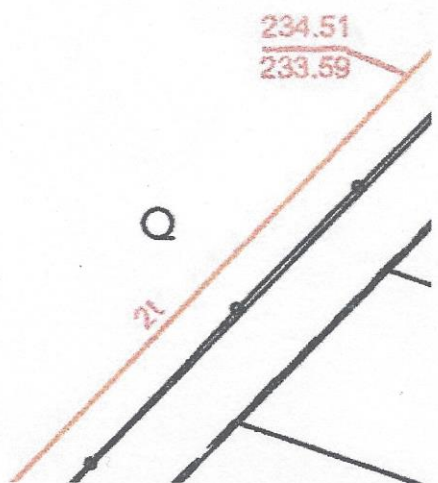

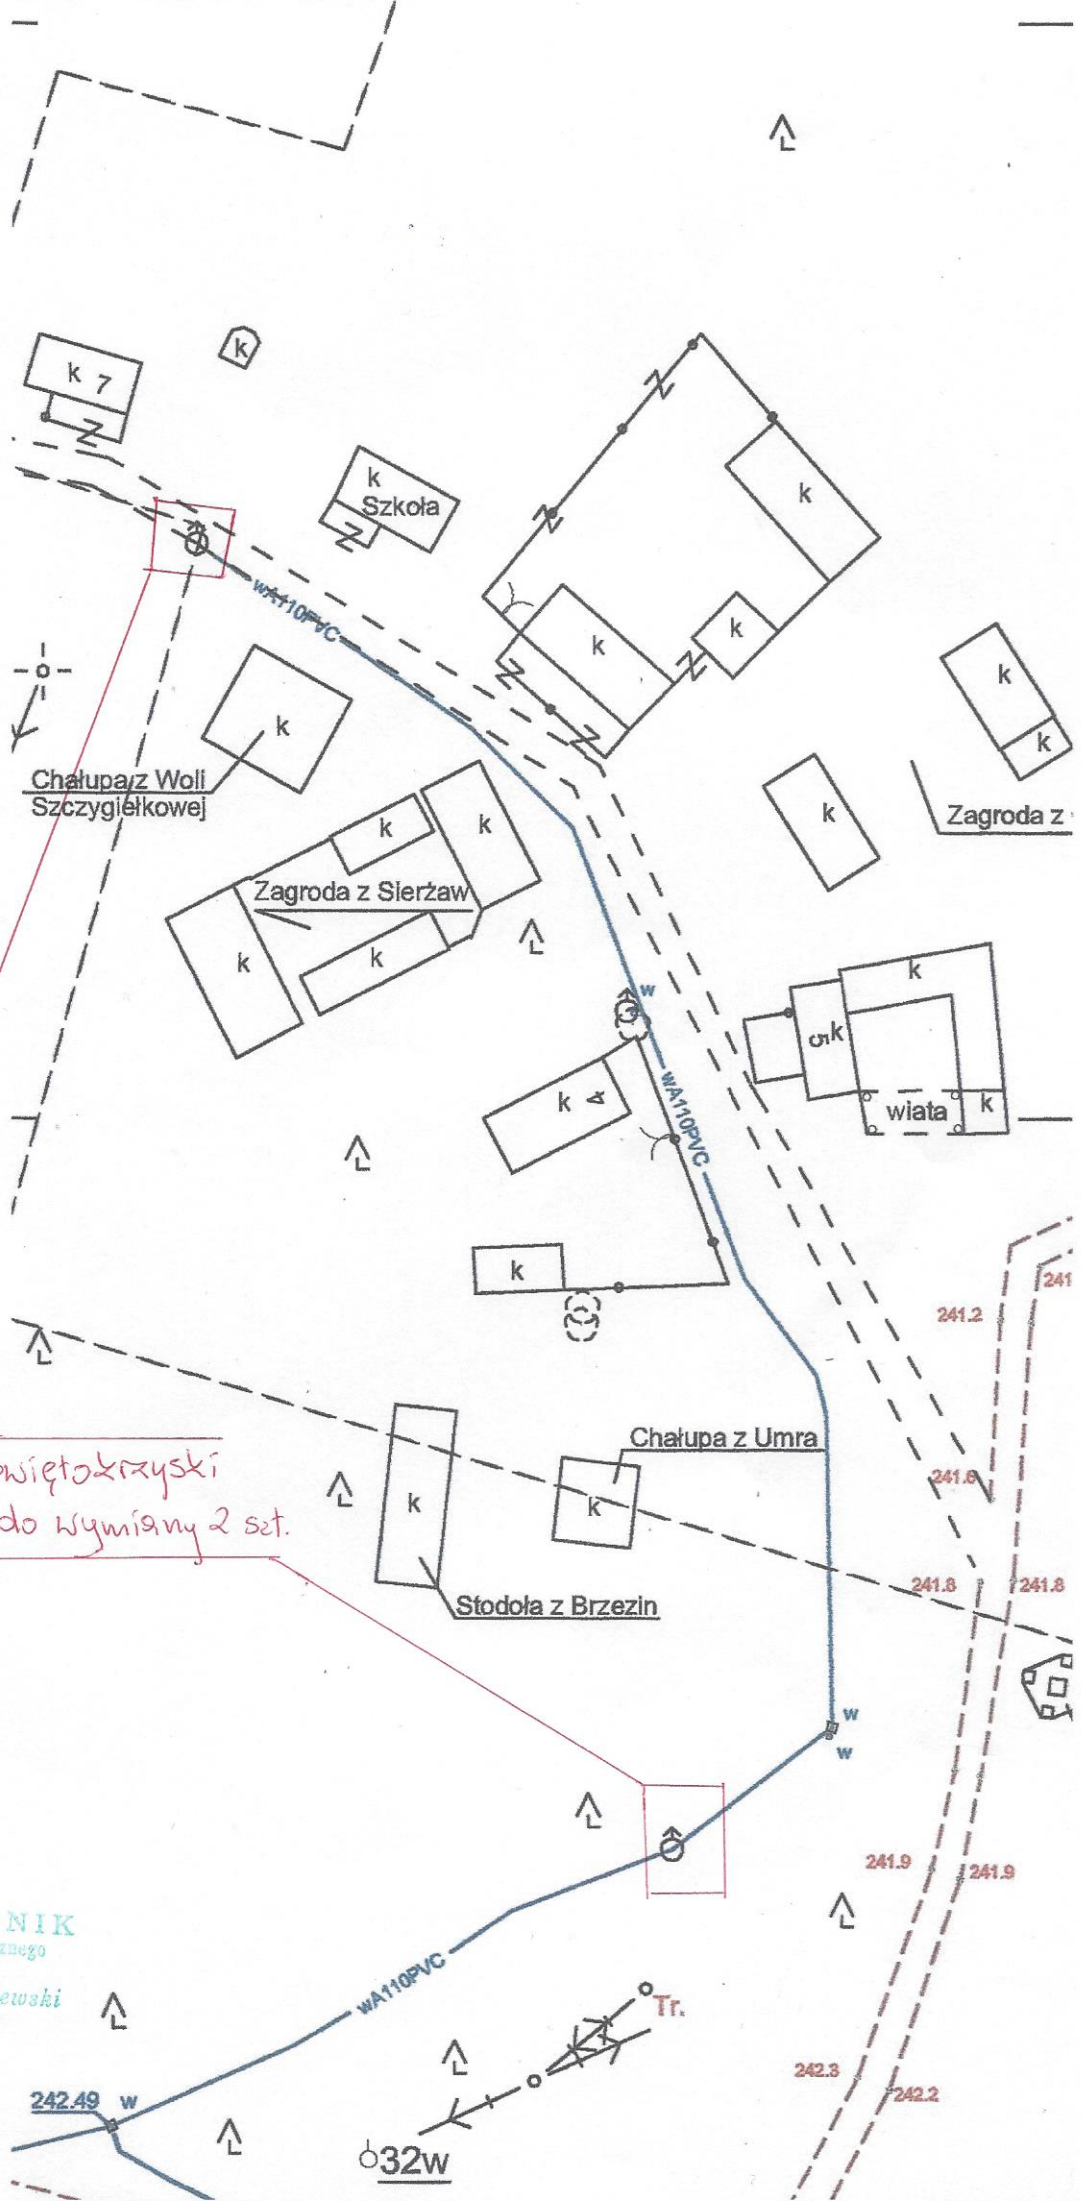

Sektor Świętokrzyski  
Hydranty do wymiany 2 set.

KIEROWNIK  
Dział Techniczny  
Szymon Zmójewski